


ООО «БалкаМСК»

БАЛКА ДЕРЕВЯННАЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ



ПАСПОРТ

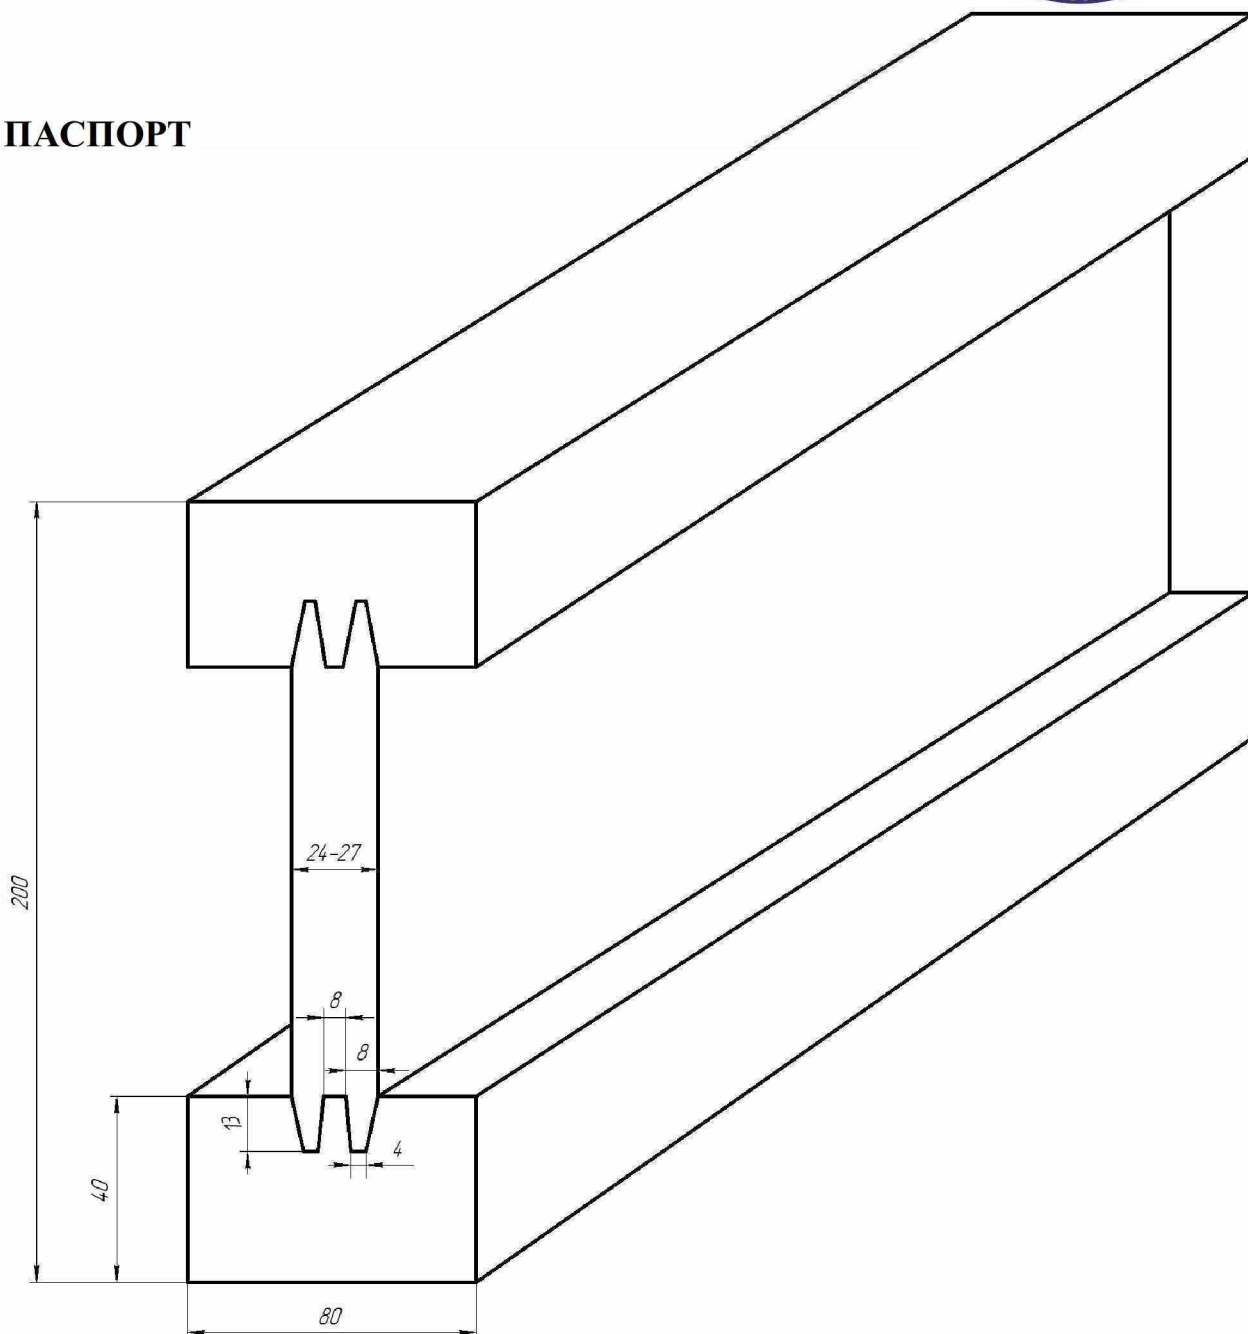

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Балка деревянная клееная предназначена для восприятия в качестве элемента опалубки перекрытия вертикальных нагрузок при монтаже арматуры и бетонирования в период подготовки и изготовления монолитных железобетонных конструкций междуэтажных перекрытий, а также ведения геодезических работ при выверке горизонтальности поверхности.

Балка представляет собой двутавр с полками из цельного и сращенного деревянного бруса, и стойки из фанеры марки **ФСФ** толщина стенки (**24мм - 27 мм**) установленного зубчатым шипом в пазы полок на **однокомпонентный полиуретановый клей Kesto Kestopur 1C 10H**.

Балка покрывается специальной краской на основе акриловых полимеров которая защищает ее от ультрафиолетовых лучей, грибка и влаги.

Балка производится из древесины хвойных пород - ель 90%, сосна 10% тонкомер с ориентированной древесиной (тангенциальный распил) по ГОСТ 9463 не ниже II сорта и фанеры по ГОСТ 3916.1

Торцы балки могут защищаться наконечниками - (пластиковые особо прочные наконечники)

Балка устанавливается и закрепляется на специальных телескопических стойках.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные размеры балки:

- длина, мм -1000 - 6000
- высота, мм -200
- ширина полки, мм -80
- толщина полки, мм -40
- толщина фанеры, мм - 24, - 27
- глубина вреза зуба фанеры, мм -13-14

2.2 Предельные отклонения от геометрических размеров и формы не должны превышать:

По длине до 3,0 м включительно ± 5 мм

Свыше 3,0 ± 7 мм По высоте ± 3 мм По ширине полки ± 2 мм По толщине полки ± 2 мм

2.3 Перекос балки не более ± 5 мм

2.4 Предельные отклонения от прямолинейности не более 5 мм - при длине балки до 3,0 м включительно, 5 мм - для балок длиной более 3,0 м.

2.5 Отклонения от плоскости не более 3 мм на высоту.

2.6 Отклонения от перпендикулярности смежных поверхностей - не более 2 мм.

2.7 Балки должны изготавливаться по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1

- Балка - Паспорт

3.2 Комплект поставки выполняется в соответствии с заявленными нормами данного паспорта.

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1 Требования безопасности, охраны окружающей среды, а также порядок их контроля должны быть установлены в комплекте документации на производство изделий в соответствии с действующей НТД, строительными нормами и правилами, а также санитарными нормами, методиками и другими документами, утвержденными органами здравоохранения.
- 4.2 Изделия должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р 71938-2025
- 4.3 При погрузке, складировании и выгрузке балок необходимо строжайшее соблюдение правил безопасности, при проведении такелажных и грузоподъемных работ по ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».
- 4.4 Организация и проведение технологического процесса должны предусматривать меры безопасности и безвредности для работающего персонала, близко расположенных жилых массивов и окружающей среды.
- 4.5 Производственный процесс должен быть пожаро - и взрывобезопасен.
- 4.6 Производственное оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.018-93 «ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая искробезопасность. Защитное заземление, зануление» ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».
- 4.7 Лица, производящие работы по п.4.3 должны иметь аттестацию на право проведения грузоподъемных работ.
- 4.8 Подъем и опускание, установку и складирование балок необходимо производить без резких рывков и ударов и должно производиться не менее чем двумя аттестованными стропами, предназначенными, для подъема веса.
- 4.9 Стропы, применяемые для подъема, погрузки-выгрузки балок, должны быть обернуты брезентом или пропущены в пожарный рукав для предотвращения повреждений. Использование голых тросов не допускается.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 5.1 Балки должны быть упакованы в паллеты.
- 5.2 В каждом паллете должны быть упакованы балки одного типа. Масса паллета не должна превышать 2 тонны.
- 5.3 К каждой поставке должен быть приложен паспорт, сертификат соответствия. В паспорте должно быть указано
Тип балки
Количество штук
Размер
- 5.4 Формирование паллет следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 19041. Ширина паллета не должна превышать 1350 мм, высота - 1450 мм

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Изделия требуется транспортировать всеми видами транспорта в крытых-(закрытых, тентованных) транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 6.2 Балки должны храниться рассортированными по типам размерам. Уложенными в штабели на деревянных подкладках таким образом, чтобы исключить их провисание и статочные деформации.
- 6.3 При транспортировании паллеты балок должны быть защищены от механический повреждений, увлажнения и загрязнения.
- 6.4 Подъем, погрузку и разгрузку балок следует производить краном с применением специальных захватных устройств и гибких ремней.
- 6.5 Сбрасывание изделий при погрузке, транспортировании и разгрузке запрещается.
- 6.6 Хранение осуществляется в закрытых проветриваемых помещениях или под навесом, исключающим попадание атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- 6.7 Для очистки изделий не допускается применение моющих средств, содержащих абразивные материалы.
- 6.8 При хранении цвет балки может измениться.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок хранения и эксплуатации балок - 12 месяцев, или 50 циклов со дня изготовления при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с ТУ